



Service santé-environnement

Bastia, le 19 décembre 2018

SAN GAVINO DI TENDA

MONSIEUR LE MAIRE  
MAIRIE DE SAN GAVINO DI TENDA  
MAIRIE DE SAN GAVINO DI TENDA  
20246 SAN GAVINO DI TENDA

Type	Code	Nom
Prélèvement	00095447	
Unité de gestion	0203	SAN GAVINO DI TENDA
Installation	<b>UDI 000703</b>	<b>SAN GAVINO DI TENDA</b>
Point de surveillance	P 0000000758	EGLISE ANNONCIADE (BAS VILLAGE)
Localisation exacte	ROBINET EXTERIEUR	
Commune	SAN-GAVINO-DI-TENDA	

Prélevé le : mardi 11 décembre 2018 à 07h30  
par : LABORATOIRE OEHC  
Type visite : D1

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
Mesures de terrain		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>					
Aspect (qualitatif)	0 SANS OE				
Odeur (qualitatif)	0 SANS OE				
Saveur (qualitatif)	0 SANS OE				
<b>CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL</b>					
Température de l'eau	11,2 °C				25,00
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>					
pH	8,1 unité pH			6,50	9,00
<b>RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION</b>					
Chlore libre	0,18 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

**Analyse laboratoire**

Type de l'analyse : D1

Code SISE de l'analyse : 00093117


Référence laboratoire : 117659

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>					
Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	0,2 NFU				2,00
<b>MINERALISATION</b>					
Conductivité à 25°C	252 µS/cm			200,00	1 100,00
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>					
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,05 mg/L				0,10
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	2 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	13 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)				0,00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/(100mL)				0,00
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)		0,00		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)		0,00		
<b>RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION</b>					
Chlore total	0,2 ma(Cl <sub>2</sub> )/L				

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général  
et par délégation,  
l'ingénieur d'études

Yvan LE GUYADER

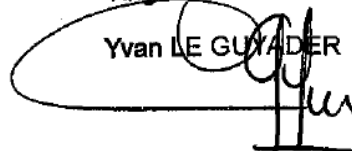

!\ Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours après réception (art. D 1321-104 du Code de la Santé Publique)  
ARS de Corse - Quartier Saint Joseph - CS 13 003 - 20 700 Ajaccio Cedex 9  
Tél. : 04 95 51 98 98 - <https://www.ars.corse.sante.fr>